

## International School of Bydgoszcz

LEGENDA: Numery od 1 do 14 to kolejność

**Roboty związane z obniżaniem fundamentów należy wykonać odcinkami o długości około 1,0-1,5 m w ten sposób aby każdy następny etap robót nie przylegał bezpośrednio do poprzedniego. Wykop należy obkusić obustronnie i po ustawieniu obustronnego deskowania wypełnić betonem B20.**


b20.

Nie należy wykonywać równocześnie dwóch kolejnych odcinków mimo, że nie przylegają one do siebie. Jednocześnie może być podcięte nie więcej niż 10-15 % powierzchni fundamentu.

powierzchni undarmenitu.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypielenie betonem w styku z istniejącym fundamentem. Należy również dokładnie oczyścić powierzchnię styku wcześniej wykonanej ślany fundamentowej aby całość mogła pracować jako monolit. Jednocześnie zaznacza się aby wybrać wszystkie luzne grunty występujące w poziomie posadowienia i zastąpić betonem.

**Roboty prowadzić z zachowaniem dużej ostrożności zgodnie z przepisami bhp.**

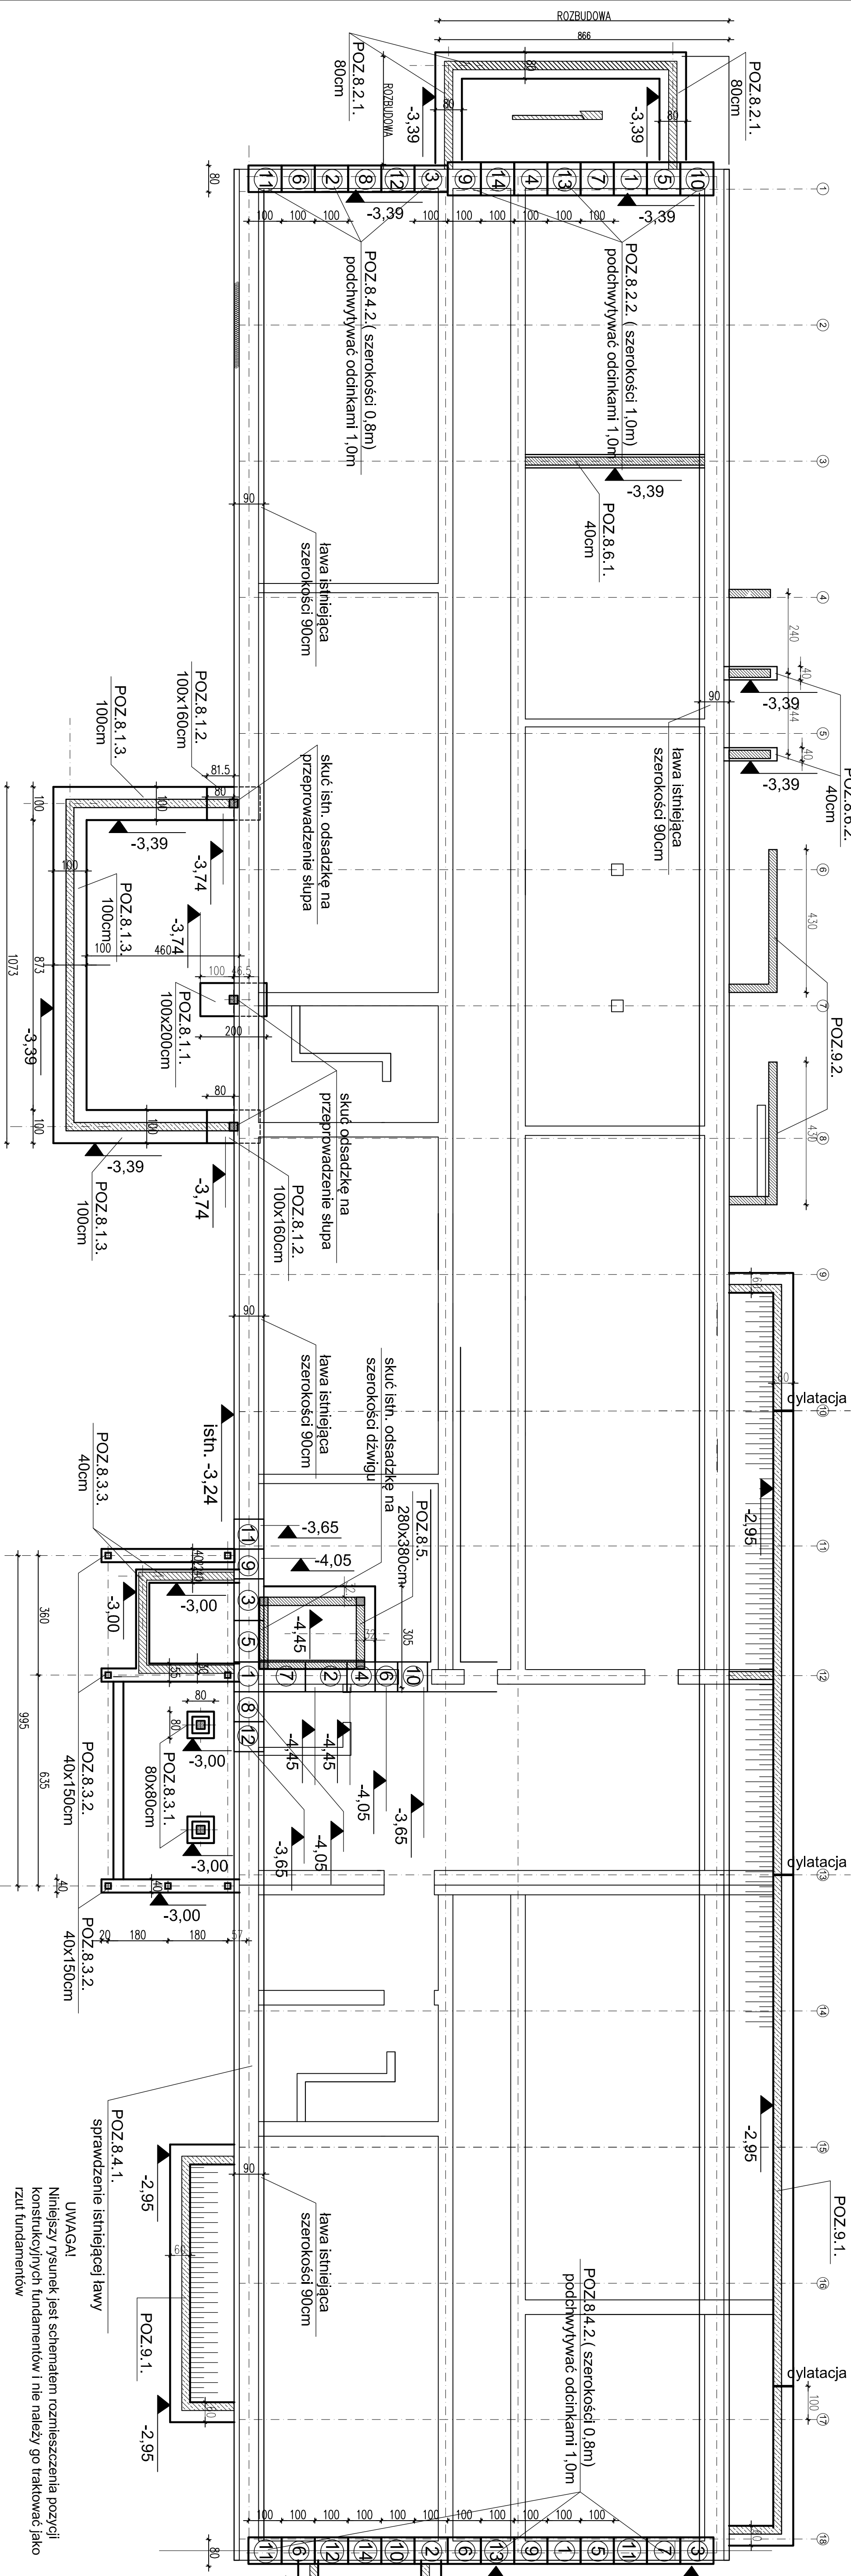

### POZ.9.1.

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSB w Bydgoszczy  
przy ul. Pestalozzkiego 18A na Niepubliczny Zespół Szkół -  
Podstawowej, Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego Dzieci  
i Młodzieży NATO. Bydgoszcz, dz.nr 165/159, 162/9

95

ADRES:
--------

INVESTOR:

ul. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz

**JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:**

Pracownia Projektowo Consultingowa Danuta Jaroszevska

[illegible]

	SPECJALNOŚĆ:	
--	--------------	--

marinż. Jan Madry  
w zakresie pełnym

KOP/BO/1368/01

marinż Zbigniew Madry

WVNF/BO/0424/04

[illegible]

--

1.100	05/K/75	00
-------	---------	----

DATA OPRACOWANIA:	12 01 2017
-------------------	------------